



Evaluation de la Satisfaction et des Acquis des Participants

Formation : Alarme 1 (niveau 1) n°39045

819 Lyon HCL 30 janvier 2020

9 évaluations pour 9 participants

Intervenant : Vincent Roy

Comment avez-vous été inscrit(e) à ce stage


A votre demande	Par responsable hiérarchique	Autre
78%	22%	0%

Formation

Avez-vous préalablement suivi des formations concernant le même thème ?	Oui : 75%	Non : 25%
---	-----------	-----------

Evaluation de la formation

Les objectifs du stage ont-ils été annoncés ?	Oui : 100%	Non : 0%
Atteinte de vos objectifs	Note moyenne : 3,8	
Contenu du programme (Exposé, ateliers, etc)	Note moyenne : 3,9	
Connaissances apportées	Note moyenne : 4,0	
Méthode et moyens pédagogiques	Note moyenne : 3,9	
Documentation, supports pédagogiques	Note moyenne : 3,7	
Niveau de communication dans le groupe	Note moyenne : 3,7	
Organisation et conditions matérielles	Note moyenne : 3,9	
Mise en œuvre, applications pratiques	Note moyenne : 3,7	

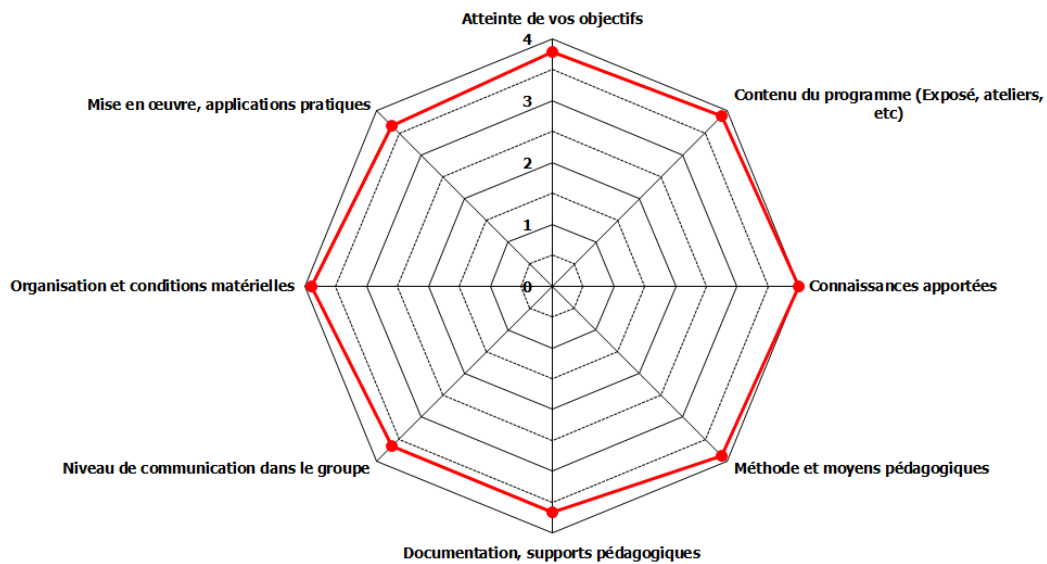

Commentaires des participants

Quels sont les points forts de cette formation :

- *Formation adaptée à la réalité du terrain – claire – accessible – illustrée*
- *Me motive pour faire les autres formations et faire partie du CLEI*
- *Contenu complet et clair (x 3) – concret*
- *Apport théorique et mise en pratique*
- *Ayant suivi le niveau 0 la semaine précédente, les outils et les liens sont plus aisés à utiliser*
- *Les différents documents fournis (x 2)*
- *Formateur à l'écoute*
- *Interaction dans le groupe – bonne animation - communication facile*
- *Les outils proposés*
- *Exemple concret permettant de mettre la théorie en application*
- *L'atelier pratique*

Quels sont les points faibles de cette formation :

- *Manque un peu d'animation ludique*
- *Interaction tardive dans le groupe*
- *J'aurais aimé analyser plus d'une situation*
- *Beaucoup d'ouverture, difficulté ensuite de revenir au réel, à la pratique de tous les jours*

Vos suggestions pour améliorer les prochaines formations :

- *Avoir la présence d'une personne du service Qualité des HCL*